

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW




Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

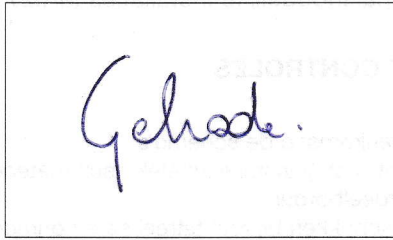

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 978/111005/08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Babelomstr. 11
3390 Meldert.

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Dieren

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 05/10/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: HAT

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~1.1.85~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 400+N. V Bescherming van de aansluiting Max 25. A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40/93A.

Type van de aardelektrode: ~~lus - baren~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 17; RA: 15 Ohm; RI tot 20. MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Nieuwe inst.

Nota: - Details zie schema's.

- Bodkoper en afwerking

- Installatie en afwerking

- Verlichting nog niet geïnstalleerd

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso - stopcontact Or enkel voorzien voor wasmachine

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: _____

Geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/10/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____